

産業廃棄物最終処分場(ミニ処分場)・安定型

令和6年 生物化学的酸素要求量(BOD) 濃度計量結果 一覧表

採水場所:出雲市見々久町孫六265

分析期間:株式会社 環境理化学研究所


管 理 者 : 有限会社 嘉村建設

試料の大きさ又は間隔 : 1月に1回以上

試料名:地下浸透水

採水月日	1月7日																		
分析結果が得られた日	1月15日																		
基準値	mg/L	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						
測定結果値	mg/L	0.5																	
判 定		OK																	

←0.5未満の値については0.5としてグラフの記載を行っています。

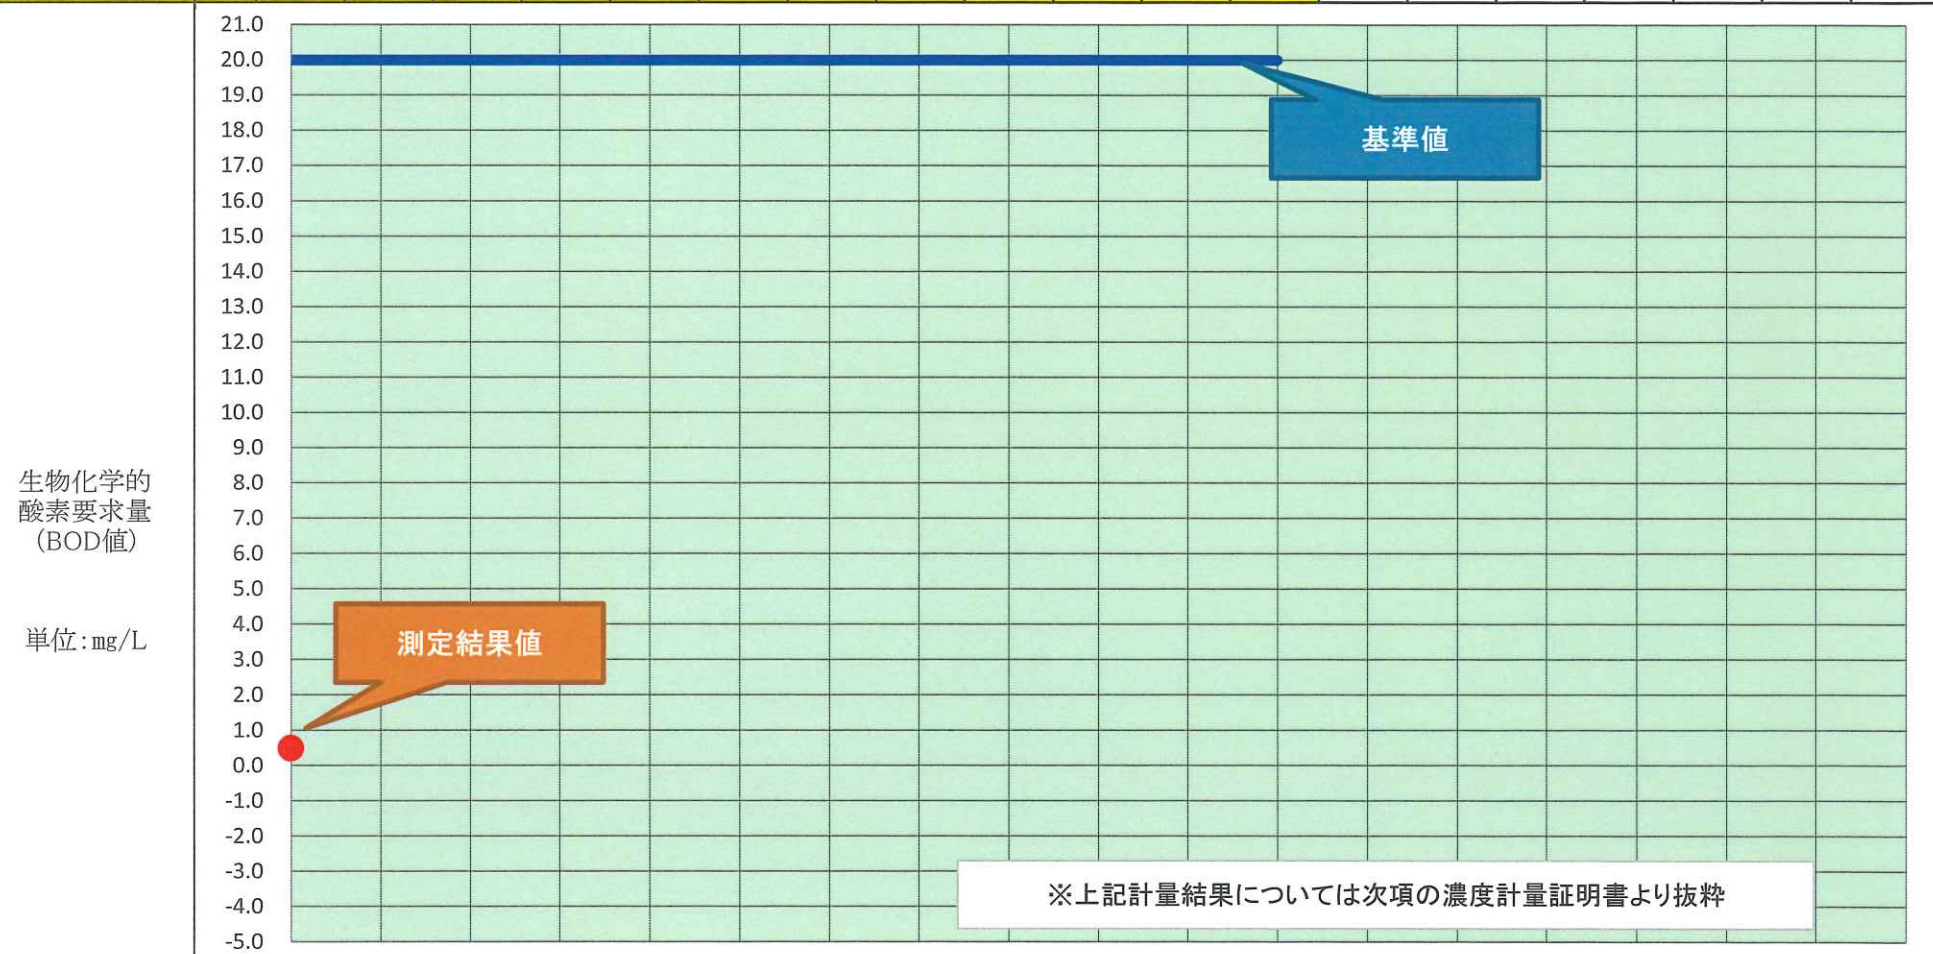

濃度計量証明書

第 H2412406 号

2025年1月15日

有限会社嘉村建設

様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2468番地1
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明



試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年1月7日 11時00分	採取者名	嘉村様
受付年月日	2025年1月7日	分析期間	1月7日 ~ 1月14日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	JIS K 0102 21 及び 32.3
		- 以下余白 -	
備考			